

Vides pieejamība



European Union

European Regional
Development Fund



Interreg
Central Baltic

Jurgis Briedis



Kritēriji

- Stāvvietā
- Tualete
- Droša piekļuve dabas objektam no autostāvvietas
 - Segums/drošs slīpums
 - Atpūtas vieta
 - Informācija
 - Norādes
- Universālā dizaina principiem atbilstošs labiekārtojums














?



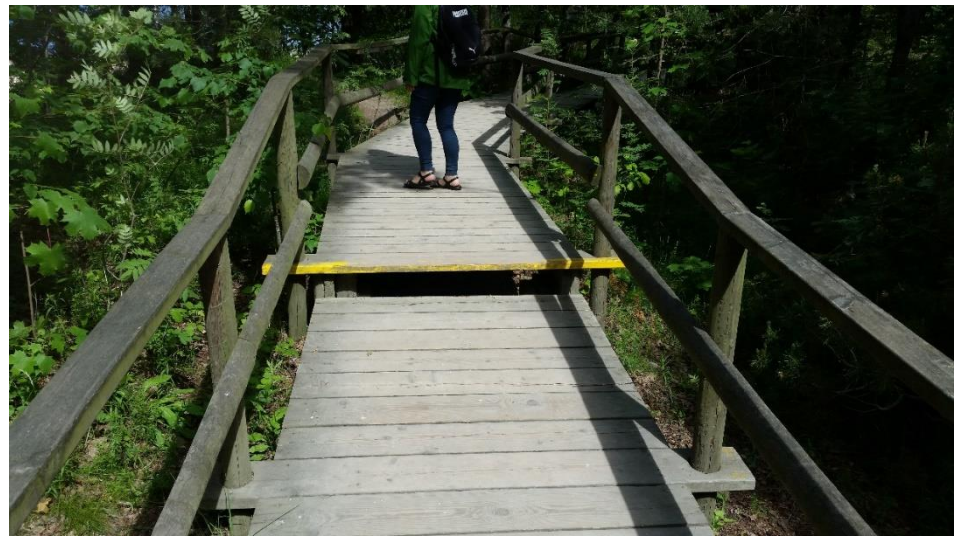

?











?




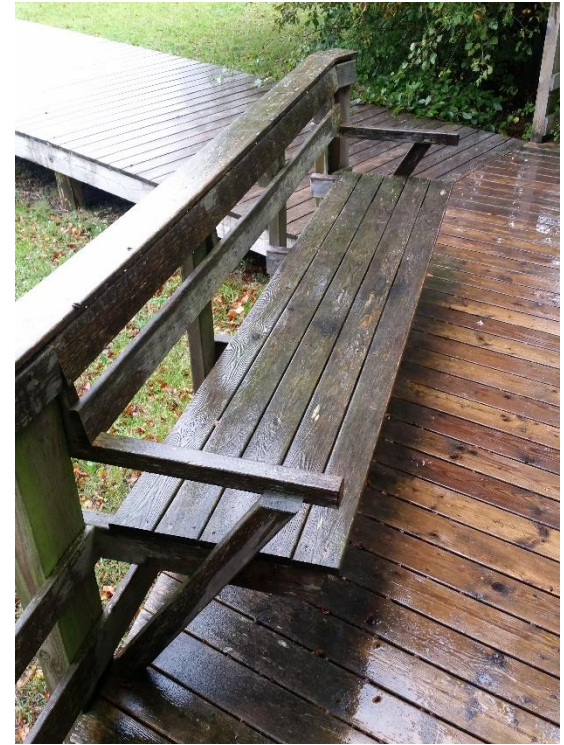




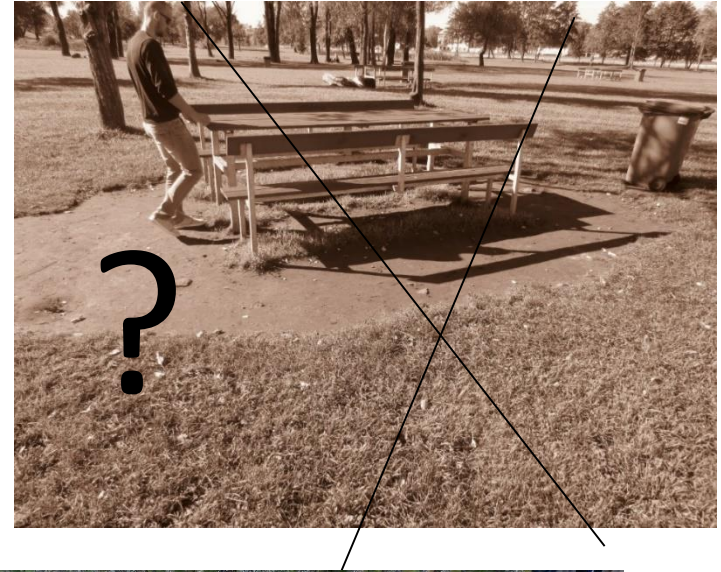



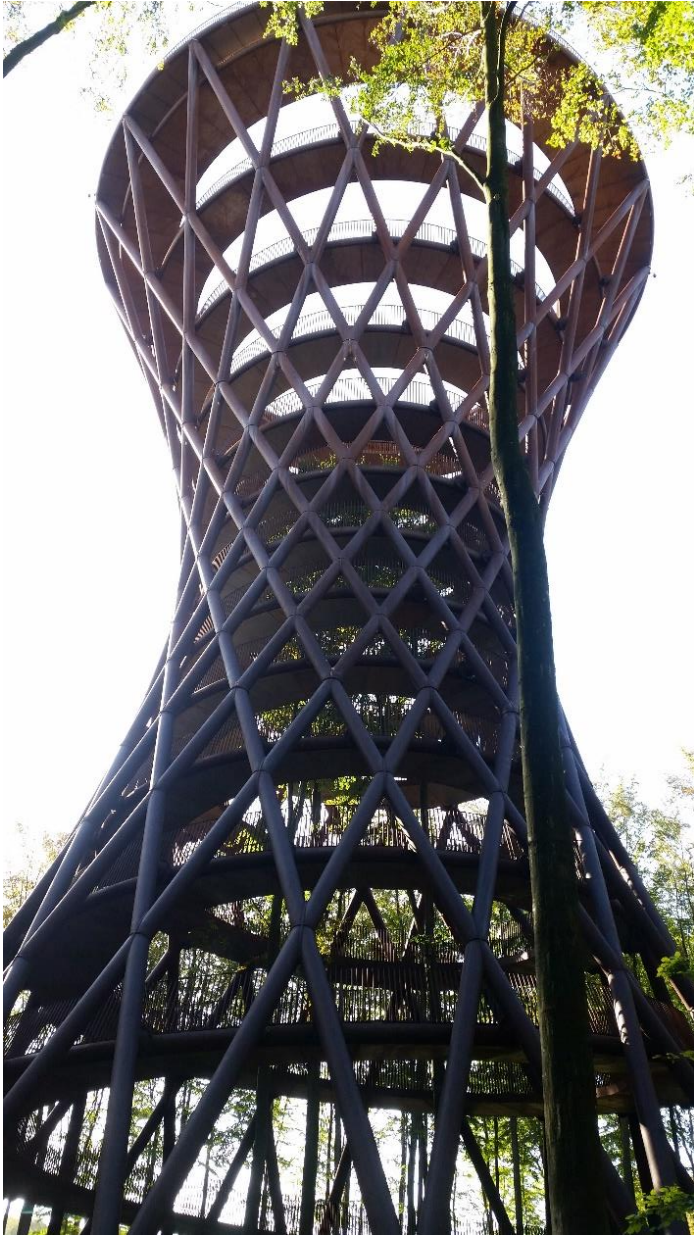

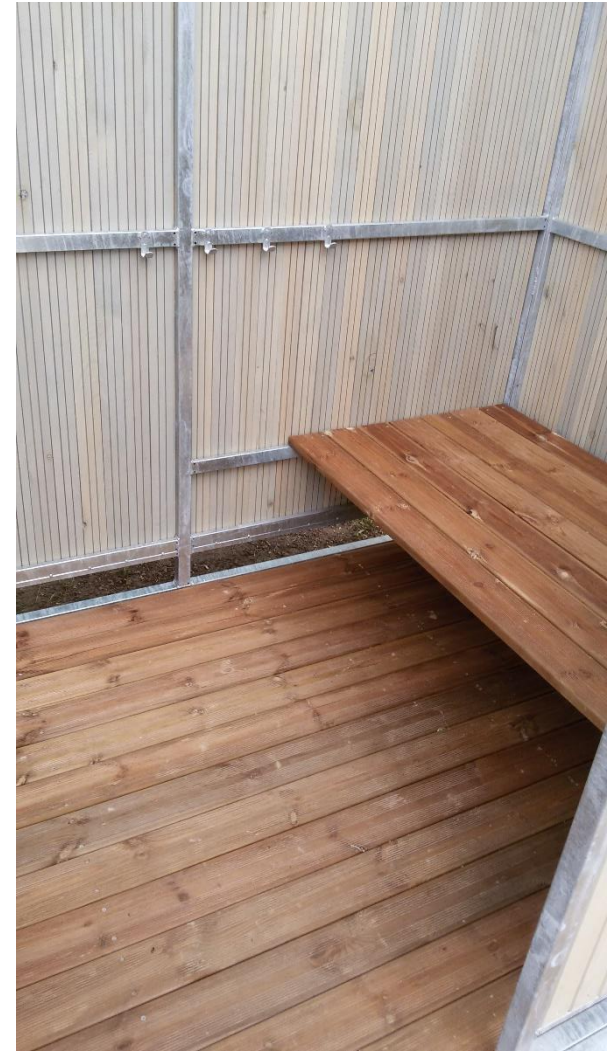







TŪRISMA INFRASTRUKTŪRAS, PRODUKTU UN PAKALPOJUMU PIELĀGOŠANA CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM



4 TAKA

Kāpnes

Pakāpieniem jābūt ar vienādu augstumu un platumu, nav vēlams veidot grietas, vituvedus kāpnes. Projektējot kāpnes, nepieciešams ievērot vidējā sola formulu - $b=2a$ ir jābūt aptuveni vienādam ar 650 mm, kur b - pakāpiena platums un a - pakāpiena augstums. Katram kāpņu laidam nepieciešams marķēt pirmo un pēdējo pakāpienu ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša) krāsu. Kāpņu margām jāseko kāpņu formai, un tām jābūt 300 mm pirms un jābeidzas 300 mm pēc kāpnēm. Vietās, kur ir kāpnes, jānodrošina spīgtāks apgaismojums nekā pārējā teritorijā. Vēlams apgaismojums šādās vietās ir 75 luksi.

Taku krustojšanās

Taku krustojšanās vietā jāparedz manevrēšanas laukums ar diametru 1500 mm.

Samanišanās vieta

Laipa minimālais platums ir 1200 mm, taču pārskatāmā attālumā (30-50 m) nepieciešams ierīkot 2000 mm garu un 1800 mm platu samanišanās vietu. Ja laipa ir pacelta, samanišanās vietā tā jāaprīko ar 50 mm augstām apmalēm. Apmales vēlamas visā laipa garumā.

Panduss/ slīpne

Cilvēki, kas pārvietojas riteņkrēsli, pašu spēkiem var pārvārt slīpumu, kas nav lielāks par 8 %. Drošs slīpums, kas pieļaujams, ja ir asistenta atbalsts, ir 15 % jeb 1/7. Posmā, kur slīpums pārsniedz 8 % (1/12), vēlamus uzstādīt margu vismaz vienā pusē. Vienam no margas rēķinām jābūt 700 mm augstumā no ceļa seguma.

Celiņu segums

Celiņus iespējams veidot no dažādiem segumiem - koka, sabīvētas grants, plastmasas, asfalta vai betona bruģakmens. Segumam jābūt gludam un jānodrošina laipnājslīdības nosaukums. Izbūvējot takas no dēļu klājs, dēļi jānovieto šķērsvirzienā, un atstarpes starp tiem nedrīkst būt lielākas par 5 mm. Celiņu seguma apgaismojumam jābūt 50 luksi.

3 PELDVIETA

Atpūtas, saulpošanās vieta



Cilvēkiem ar būtiskiem kustību traucējumiem nepieciešamas lāvas, kur sauloties, jo šādiem cilvēkiem nogulies zemes līmenī un piecelties no tā nav iespējams. Lāvam jābūt 470 mm augstām, 800 mm platām un 2100 mm garām. Blakus lāvai jāparedz 1500 mm plata josla no cieta, stabila seguma.

Peldvieta

Peldvietas svarīgi nodrošināt drošu iekļaušanu un iekļaušanu no ūdens. Vislietākais risinājums ir izbūvēt rampu, kas ievad vietā, kur ūdens ir 1 m dziļš. Rampai visā garumā jābūt aprīkoti ar margām divos augstumos - 700 mm un 900 mm. Rampas platumam jābūt vismaz 1200 mm. Rampas slīpums nedrīkst pārsniegt 15 % (1/7), ja to paredzēts izmantot ar asistenta palīdzību, vai 8 % (1/12), ja tā paredzēta patstāvīgai lietošanai. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem svarīgi nodrošināt skānas boju ūdenī, kas norāda, līdz kurai vietai drīkst peldēt, kā arī skānas signālu krastā, lai zinātu, kurā vietā atgriezties.

Pārgēršanās kabīne

Pārgēršanās kabīnei jābūt ar slēdzamām durvīm un lāvu. Kabīnē pie lāvas jāparedz manevrēšanas zona ar diametru 1500 mm. Lāvai jābūt vismaz 1500 mm garai un 800 mm platai, ar augstumu 470 mm.

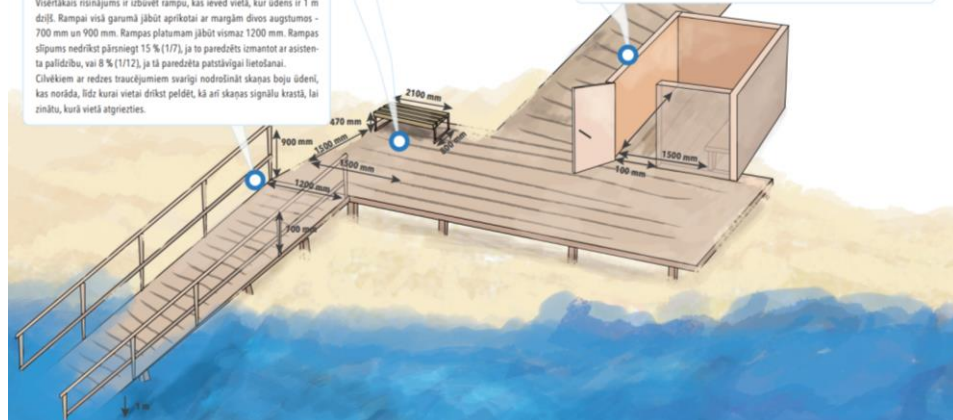



www.apeiron.lv
www.videspieejamiba.lv
www.mapeiron.lv